


Standard:
bauseitige Versorgungsleitungen
(Strom, Druckluft für optionales
Energieset) von oben einführen
*The power supply cable
inserted from the above
into the operating column*

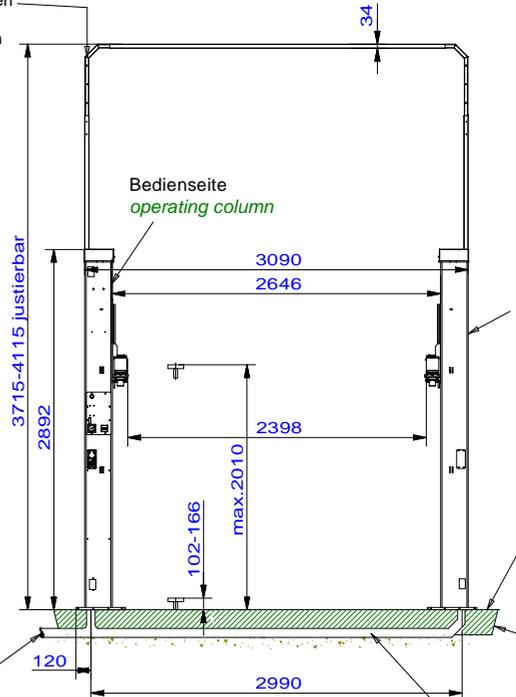

Bei Verlegung der Versorgungsleitungen
durch das Leerrohr kann die obere
Quertraverse zwischen den Hubsäulen
entfallen.
*during optional transfer cable
in the empty pipe a cross beam
is not necessary*


Gegenseite
opposite column

OKFFB ohne Fliesen
und Estrich
*Floor without tiles
floor pavement*

Fundament angeschrägt
für Anschlussarmierung
*foundation chamfer for
connection reinforcing*

Leerrohr für Versorgungsleitungen
(Strom, optional Luft)
*empty pipe for power supply
(electric, optional air pressure)*

Leerrohr DN70
empty pipe

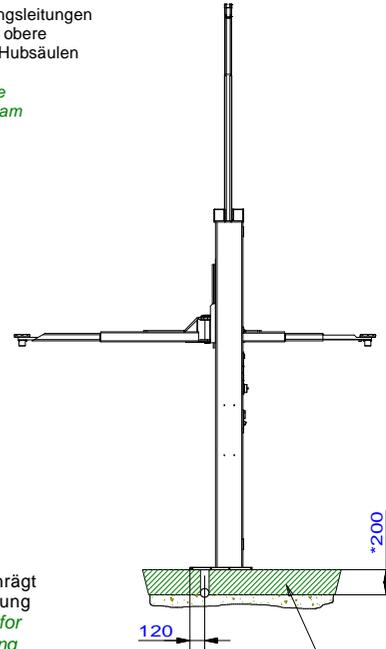

(*) Mindestbetonstaerke ohne Belag
wie z.B. Fliesen / Estrich
*minimum concrete thickness
without floor pavement / tiles*


Betonqualitaet min. C20/25
normal bewehrt
*quality of concrete C20/25
normal armouring*

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung
des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen
Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer
Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation
muss vom planenden Architekten bzw. Statiker
individuell spezifiziert werden.
Konkret bedeutet dies, dass bauseits eine Festlegung
der Fundamentierung (Fundamentgroesse, Dicke, Bewehrung...) unter
Beruecksichtigung der einwirkenden Schnittgroessen
und Verankerungskraefte erfolgen muss.

*We point out the minimum requirement of the foundation
in our plans. The condition of the specific local situation
(for example: ground under the foundation) does not
lie our responsibility. The installation situation must
be individually specified from the planning architect
or structural engineer.
This means that there is a commitment on site
of the foundation (foundation size, thickness, reinforcement ...) taking
into account the acting cut sizes
and anchoring operations must take place.*

statische Kräfte und Momente je Hubsäule:
static forces and moments per column
Mx= 23 000 000 Nmm
My= 20 000 000 Nmm
Fz= ca. 21000 N

Die Aufstellbreite kann bis zu 200mm erhöht werden,
ohne dass die Bühne abgelastet werden muss
*The installation width can be increased up to +200mm,
without reducing the lifting capacity*

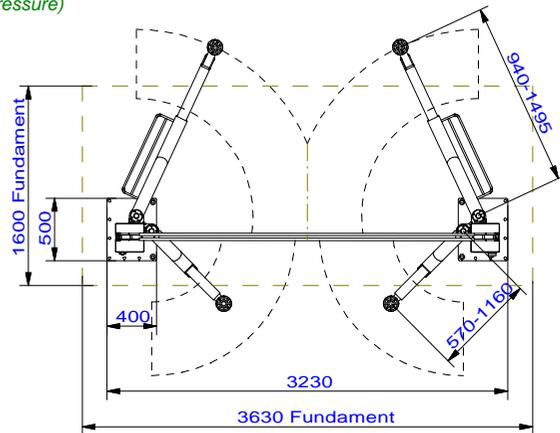

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Tragfaehigkeit: 3500kg
capacity in kg

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|----|
| 235SL00096 (3D CAD-Modell) | | Projektionsmethode 1 ISO 5456-2 | | Benennung / designation | | |
| - | - | Datum | Name | 2.35 SL DT | | |
| - | - | Bearb. | 27.06.2014 | | | MG |
| - | - | Gepr. | | | | |
| - | - | | | | | |
| b Steckbarer Drehteller 16.11.23 MH | | | | Zeichnungsnummer / drawing number | | |
| a kpl. aktualisiert 15.08.22 MH | | | | 7631_NB | | |
| ind. Aender. / modification Datum Name | | | | | | |
| | | | | | | |
| Herzstr. 6, 77694 Kehl www.nussbaumlifts.com | | | | | | |