
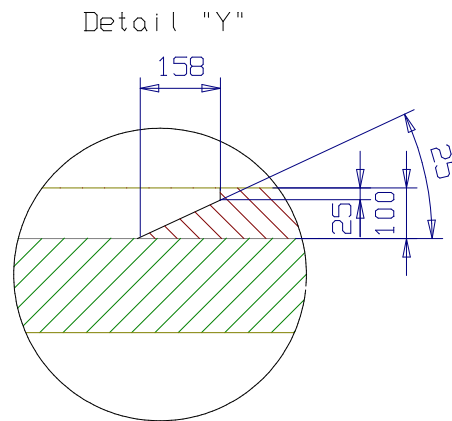
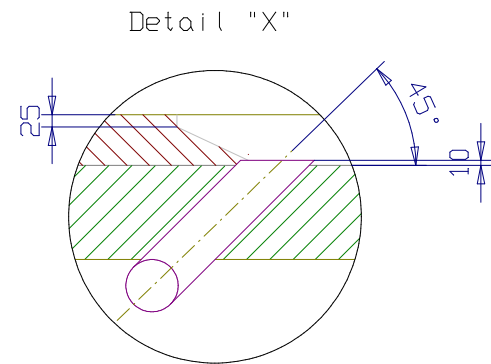


Leerrohr $\varnothing 100$

Bedienaggregat
operating unit

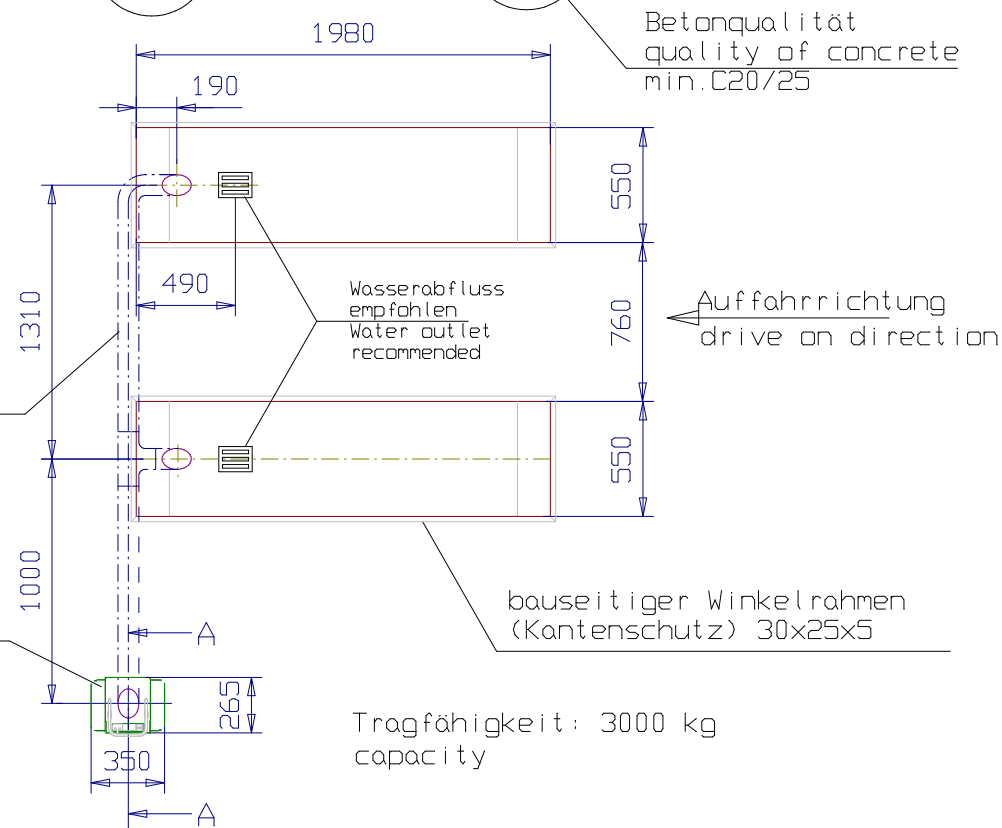

bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:
prepared by customer at the operating unit:
Netzanschluss/power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung, fuse 16 A träge/time lag

Achtung! CE-Stop erforderlich!

All Dimensions in Millimeter
subject to alterations!

Alle Masse in mm.

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

030SPB00000				Bearb.	Datum	Name	Benennung
				Gepr.	02.02.09	mg	
				Norm			
							Sprinter NT (Unterflur / under the floor)
							Zeichnungsnummer 6827_EINBAU
a	Zeichnung überarbeitet	13.1.17	mh	Nussbaum			Ersatz fuer:
Nr	Änderung	Datum	Name				
				Urspr.			Ersatz durch: