

\*) empfohlene Aufstellbreite 3230mm  
recommended installation width


Bauseits an der Bediensaeule bereitstellen:  
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
Absicherung: 16 Ampere traeger  
Druckluft fuer Energieset: lichte Weite 6mm, 6-10 bar  
Energieset(s) (falls vorhanden) muessen extern versorgt werden  
Prepared by customer at the operating column:  
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
fuse: 16 Ampere, time lag  
air pressure for energy set: inner diameter 6mm, 6-10bar  
energy set (if available) must be supplied externally

max. statische Kraefte + Momente je Saeule  
(charakteristische Werte ohne Sicherheit)  
max. static forces + power moments per column  
 $F_s = 21000 \text{ N}$   
 $M_x = \pm 23\ 000\ 000 \text{ Nm}$   
 $M_y = \pm 20\ 000\ 000 \text{ Nm}$


dynamischer Faktor  $c=1,151$   
dynamic factor  $c=1,151$

max. zul. Lastverteilung des Fahrzeuges:  
max. allowed load distribution of the car:  
2:3 / 3:2 (DIN EN 1493:2010)

zwischen Oberkante Hebebuehne und Decke sind  
min.160mm Montageabstand vorzusehen.  
Keep min. 160mm distance for installation  
between the automotive lift and the ceiling

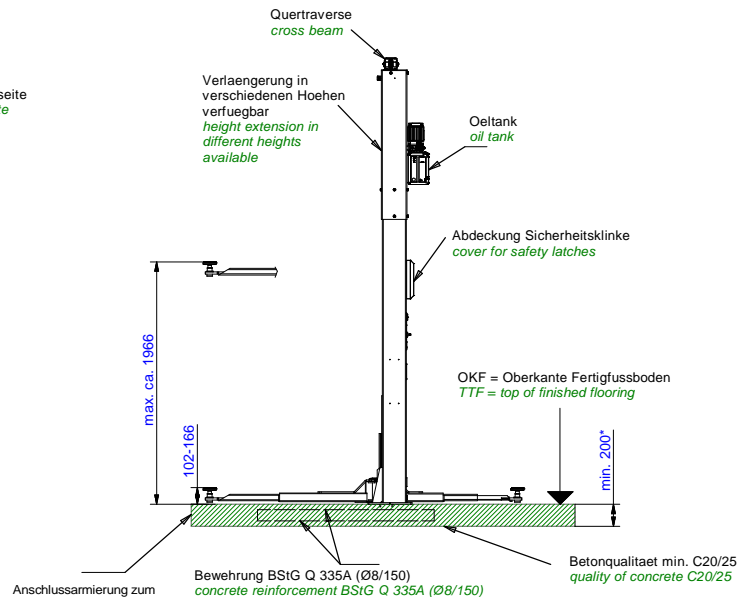

Anschlussarmierung zum vorhandenen Fundament vorsehen  
plan an armoring with the existing foundation

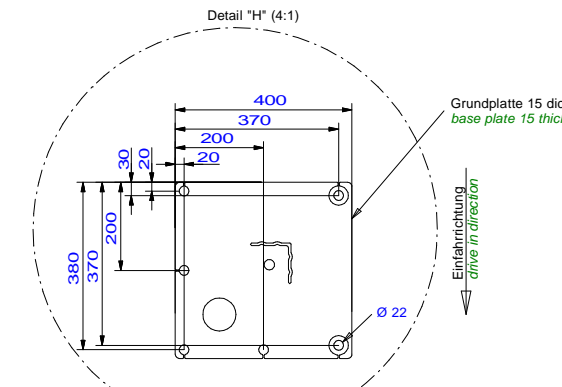


Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!  
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Tragfaehigkeit: 3500kg  
capacity: 3500kg

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker individuell spezifiziert werden.  
Konkret bedeutet dies, dass bauseits eine Festlegung der Fundamentierung (Fundamentgroesse, Dicke, Bewehrung...) unter Beruecksichtigung der einwirkenden Schnittgroessen und Verankerungskraefte erfolgen muss.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. The installation situation must be individually specified from the planning architect or structural engineer.  
This means that there is a commitment on site of the foundation (foundation size, thickness, reinforcement ...) taking into account the acting cut sizes and anchoring operations must take place.

(\*) Mindestbetonstaerke ohne Belag  
wie z.B. Fliesen / Estrich  
minimum concrete thickness  
without floor pavemant / tiles

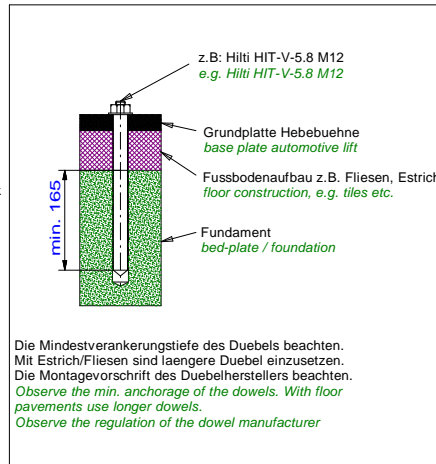

Die Mindestverankerungstiefe des Duebels beachten.  
Mit Estrich/Fliesen sind laengere Duebel einzusetzen.  
Die Montagevorschrift des Duebelherstellers beachten.  
Observe the min. anchorage of the dowels. With floor pavements use longer dowels.  
Observe the regulation of the dowel manufacturer

235SLH00022 / 235SLH00026 (3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation	
-	-	-	-	Datum	Name	2.35 SLH ADVANCED DT	
-	-	-	-	Bearb.	22.06.2022	MH	2.35 SLH PREMIUM DT
e	AB 3510 entf.	02.07.24	MH	Gep.			Doppelteleskoptragarme (DT)
d	steckbarer Drehteller	16.11.23	MH				
c	Aufstellbreite "oder"	14.06.23	MH				
b	Benennung / GH0	04.01.23	MH				
a	Hubhoehe angepasst	01.09.22	MH				
ind.	Aender. / modification	Datum	Name	Nussbaum Korker Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaumlifts.com		Zeichnungsnummer / drawing number 9151_NB	